

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Новосибирской области

(наименование территориального органа МЧС России)

630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 80 т.222-19-52 ф.223-86-39 E-mail: fireman@sibmail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности по Октябрьскому району

ОНД ГУ МЧС России по Новосибирской области

(наименование органа государственного надзора)

г.Новосибирск, ул. Кирова, 130, тел. 266-14-90

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 932/1/1

по устранению нарушений обязательных требований
пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному образовательному учреждению города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа №194» (МБОУ СОШ № 194)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

в лице директора Воротникова Александра Александровича

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Октябрьского района г. Новосибирска по пожарному надзору № 932

(наименование органа ГПН)

от « 03 » декабря 2012 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 12ч. 00мин. «12» декабря 2012г. по 10 00мин.«11» января 2013г.

проведена проверка государственным инспектором Октябрьского района г.Новосибирска по пожарному надзору Хаванцевым Александром Юрьевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

Муниципального бюджетного образовательного учреждения города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа №194» (МБОУ СОШ № 194)

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Зам. директора по АХЧ МБОУ СОШ № 194, Дегтярёвым Д. С.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметки (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
---------------	---	---	---	--

1.	2.	3.	4.	5.
1.	Двери на путях эвакуации (группа продленного дня, бассейн) выполнить открывающимися по направлению выхода из здания	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.34	11.01.2014г.	
2.	Исключить эксплуатацию светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника (подвал)	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 42 (в)	11.01.2014г.	
3.	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителю организации обеспечить соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (ширину эвакуационного выхода выполнить не менее 1,2м., 2-ой этаж – группа продленного дня)	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 33	11.01.2014г.	
4.	Двери эвакуационных выходов, отделяющие лестничные клетки от поэтажных коридоров оборудовать в полном объеме приспособлениями для самозакрывания (1-й, 3-й этажи)	Федеральный Закон от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст.1,2; СНиП 21-01-97* п.6.18*	11.01.2014г.	
5.	Смонтировать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации (1-ый этаж)	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 23 (д)	11.01.2014г.	
6.	Запоры на дверях эвакуационных выходов выполнить обеспечивающими возможность их свободного открывания изнутри без ключа (актовый зал)	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 35	11.01.2014г.	
7.	Руководителю организации обеспечить обработку деревянных конструкций сценической коробки огнезащитными составами, о чем составить соответствующий акт с указанием даты пропитки	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 108	11.01.2014г.	
8.	Представить документ, подтверждающий характеристики пожарной опасности (группа горючести, воспламеняемость, дымообразующая способность, токсичность продуктов горения) линолеума, стеновые панели (бассейн, актовый зал, столовая, гардеробная)	Федеральный Закон от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст.1,2, СНиП 21-01-97* п.6.25*	11.01.2014г.	
9.	Дверь вентиляционной камеры выполнить с пределом огнестойкости не менее 0,6 часа	Федеральный Закон от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст.1,2;	11.01.2014г.	

		СНиП 21-01-97* п.5.21* п.7.4, СНиП 2.08.02-89* п.1.82		
--	--	---	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору в 1 квартале 2014г

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Октябрьского района


г.Новосибирска по пожарному надзору

Хаванцев Александр Юрьевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«11» января 2013г.

Предписание для исполнения получил:

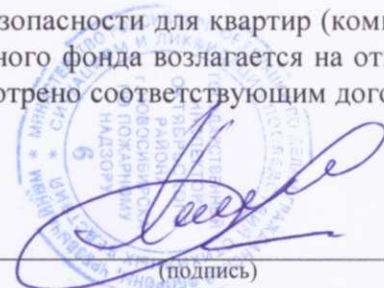

(подпись)

М.Л.П.*

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

«__» _____ 2013г.